

Toiminta

WaStop®-takaisinvirtauksen estoventtiili koostuu kahdesta osasta - joustavasta kumikalvosta ja putkesta. Toiminta on yksinkertaista - virtaaman paine avaa venttiilin virtaussuunnassa vain virtaaman vaativan määrän. Ellei virtaamaa ole, venttiili sulkeutuu. Venttiili sulkeutuu myös kun ilmenee takaisinvirtausta.

Huolto


Ajoittainen huolto, huuhtelu ja silmämääräinen tarkistus että venttiili on kunnossa. Tarkistus tulee suorittaa jos huuhtelu tehdään käyttäen korkeaa painetta. WaStop® tulisi asentaa paikkaan, joka mahdollistaa tarkastelun, esimerkiksi kaivoon tulevaan liitokseen.

Asennus



WaStop® voidaan asentaa mihin tahansa kulmaan pystysuorasta vaakasuoraan, sekä tulo että lähtö. Mitä suurempi kulma sitä tehokkaampi itsehuuhteluvaikutus. Minimi-kallistus jätevesiputkissa on 1,5%, sadevesiputkissa 1%.

Asennus putken yläosa-pohja vaakasuorassa linjassa

Oikein


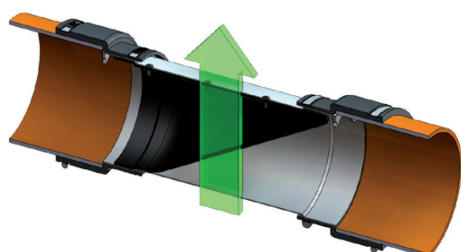


Väärin

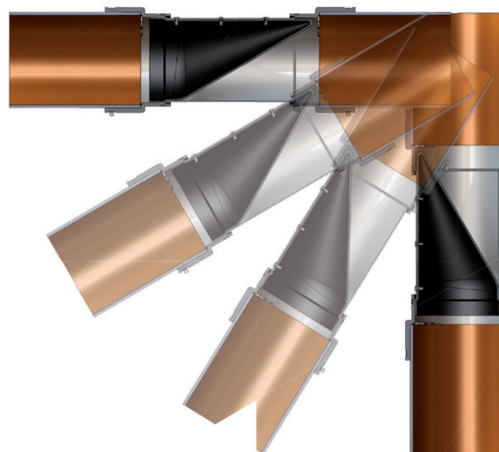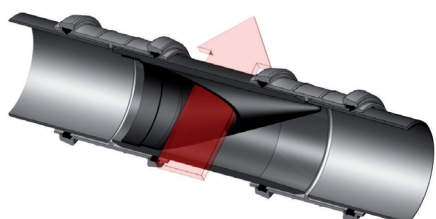


Asennusvaihtoehdot


Asennus ulosottoon tai putken päähän

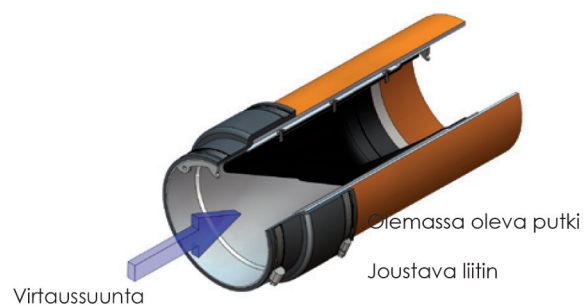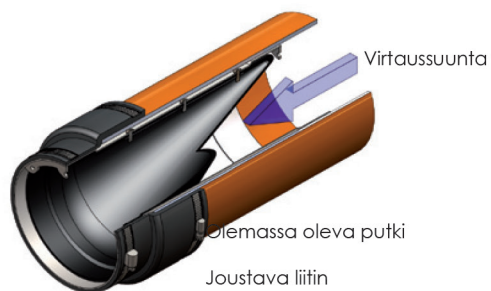


Olemassaolevaan putkeen - linjaan asennus

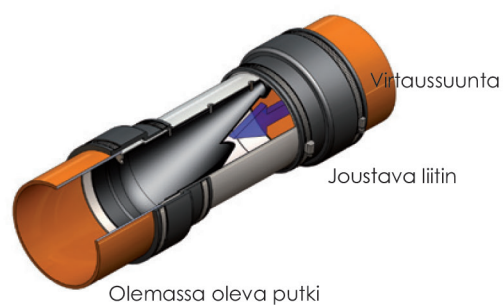

Kaivoon vaihtoehto 1

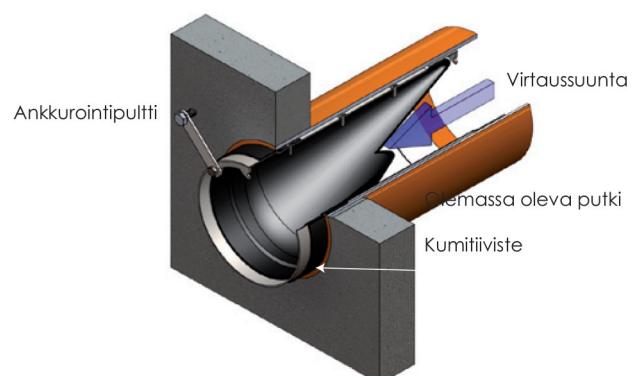

Kaivoon vaihtoehto 2

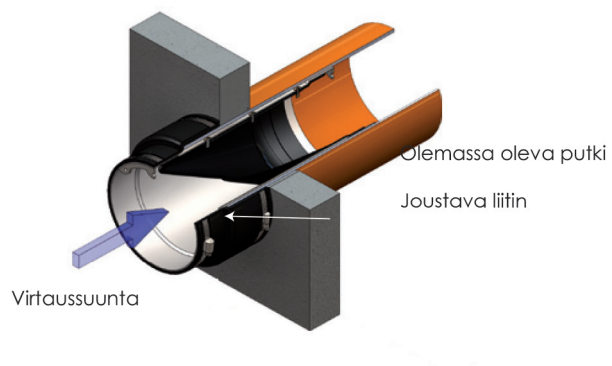

Asennus laipalla

